


■越河保育園 除染における空間放射線量の推移

H24.6.1 白石市民生部放射能対策室作成

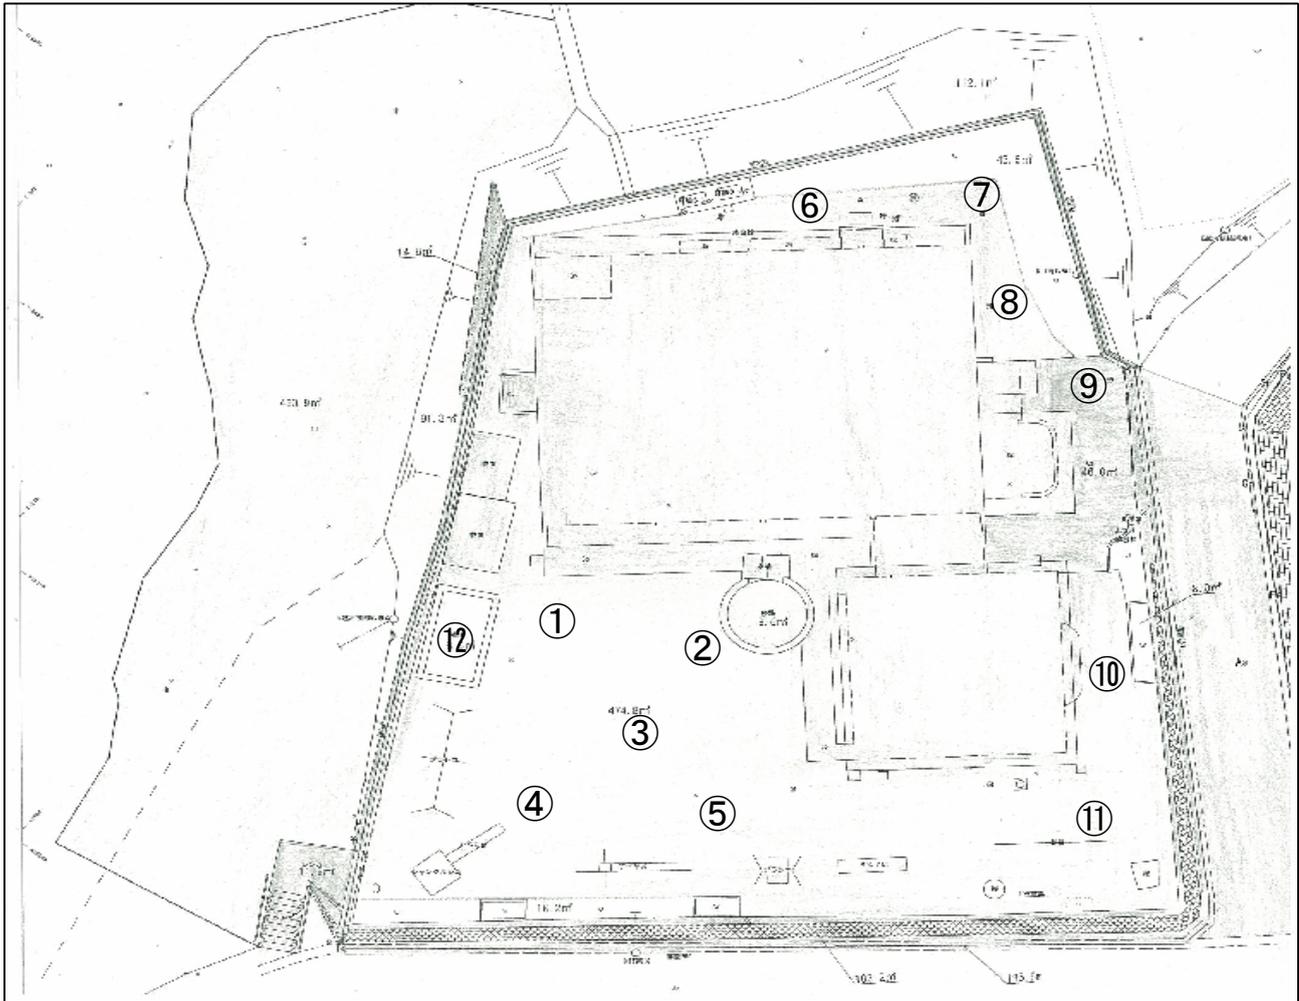

①園庭(5点測定)

単位: マイクロシーベルト/時間

	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	測定点⑤	平均値
除染前(4月26日)	0.49	0.36	0.46	0.49	0.58	0.47
除染後(5月31日)	0.20	0.16	0.18	0.21	0.22	0.19
低減値	-0.29	-0.20	-0.28	-0.28	-0.36	-0.28
低減率(%)	-59.2	-55.6	-60.9	-57.1	-62.1	-59.6

②その他

単位: マイクロシーベルト/時間

	測定点⑥	測定点⑦	測定点⑧	測定点⑨	測定点⑩	測定点⑪	測定点⑫
除染前(4月30日)	0.53	0.72	—	0.35	0.33	0.51	0.38
除染後(5月31日)	0.23	0.26	0.19	0.18	0.21	0.22	0.19
低減値	-0.30	-0.46	—	-0.17	-0.12	-0.29	-0.19
低減率(%)	-56.6	-63.9	—	-48.6	-36.4	-56.9	-50.0

※数値は、シンチレーション式サーベイメータにより、地表から50cmのところ測定したものです。