


■越河小学校 除染における空間放射線量の推移

H24.7.23 白石市民生部放射能対策室作成

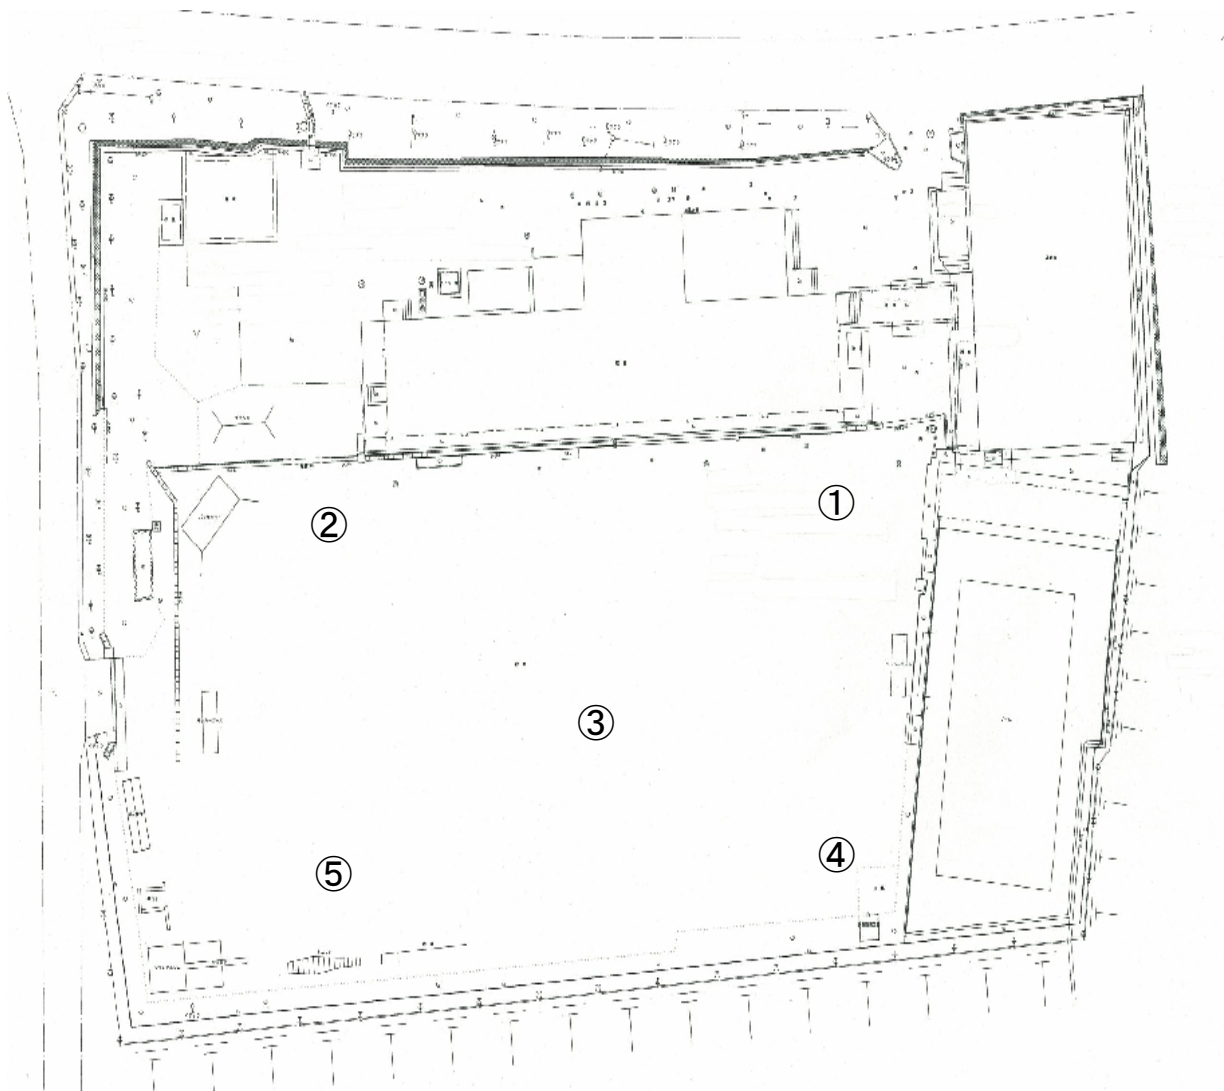

単位: マイクロシーベルト/時間

	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	測定点⑤	平均値
除染前(6月14日)	0.50	0.56	0.55	0.45	0.52	0.52
除染後(7月23日)	0.21	0.16	0.22	0.22	0.15	0.19
低減値	-0.29	-0.40	-0.33	-0.23	-0.37	-0.33
低減率(%)	-58.0	-71.4	-60.0	-51.1	-71.2	-63.5

※数値は、シンチレーション式サーベイメータにより、地表から50cmのところ測定したものです。